

液化石油氣串接使用場所圖例說明



說明：防止傾倒措施。




說明：防止傾倒措施-鐵鍊個別圈鍊固定。

液化石油氣串接使用場所圖例說明


壹、採鐵鏈方式固定之參考圖例

一、容器三只以下得採單鏈圈鍊之方式。

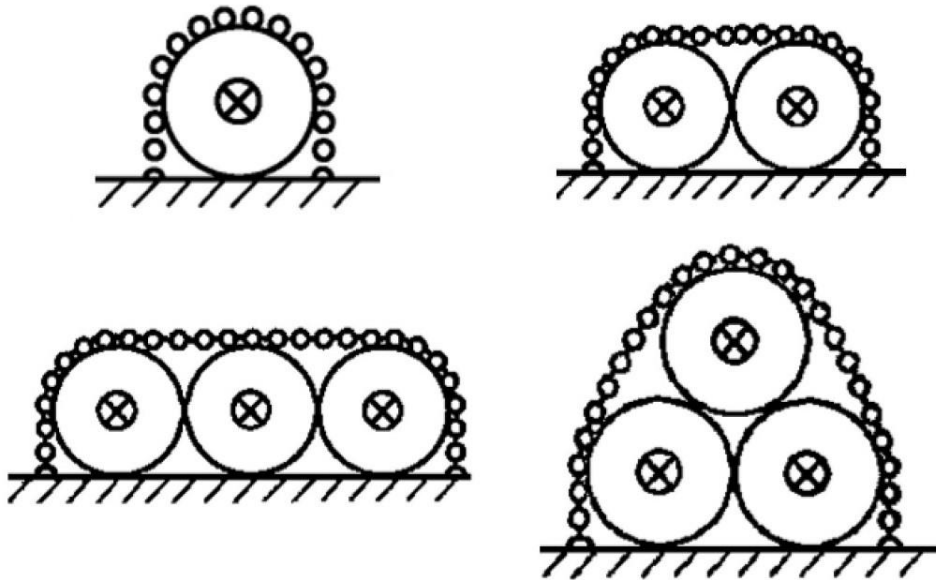

說明：容器三只以下得採單鍊圈鍊之方式固定。

圈鍊高度參考圖例

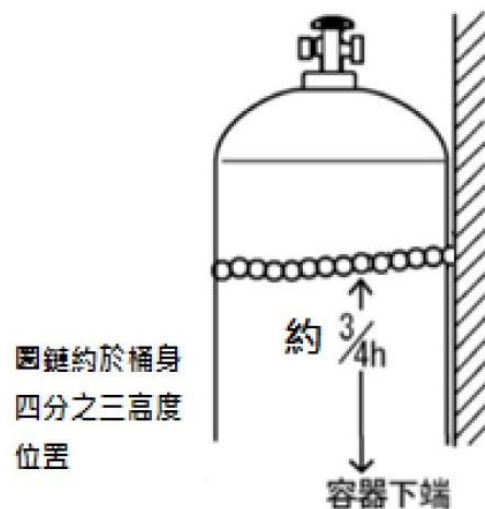

說明：鐵鍊圈鍊於鋼瓶約 3/4 高度處。

液化石油氣串接使用場所圖例說明



說明：嚴禁煙火標示-文字清晰易見且不易磨滅之壓克力板。



說明：嚴禁煙火標示-設於場所出入口附近，外部明顯易見處。

液化石油氣串接使用場所圖例說明



說明：緊急聯絡人標示板-串接使用量超過 300 公斤需設置。



說明：緊急聯絡人標示板-設於場所出入口附近，外部明顯易見處。

液化石油氣串接使用場所圖例說明



說明：容器放置於室內需設有防止氣體滯留之有效通風裝置。




說明：自然通風-通風換氣面積達底面積 3%以上，並分散 2 方向。

液化石油氣串接使用場所圖例說明



說明：氣體漏氣警報器-屋內每 10 公尺、屋外每 20 公尺設置 1 個。

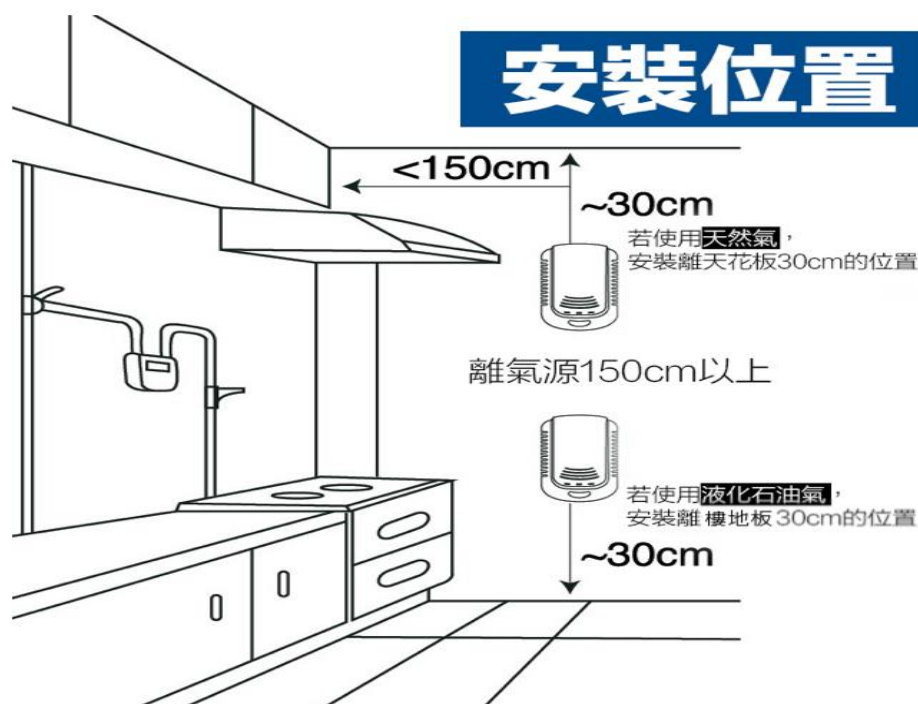

說明：氣體漏氣警報器-安裝於距離樓地板面 30 公分以內之位置。

液化石油氣串接使用場所圖例說明



說明：防止日光直射措施。




說明：串接使用量超過 120 公斤需與用火距離保持 2 公尺以上距離。

液化石油氣串接使用場所圖例說明



說明：串接使用量超過 300 公斤需設置自動緊急遮斷裝置。

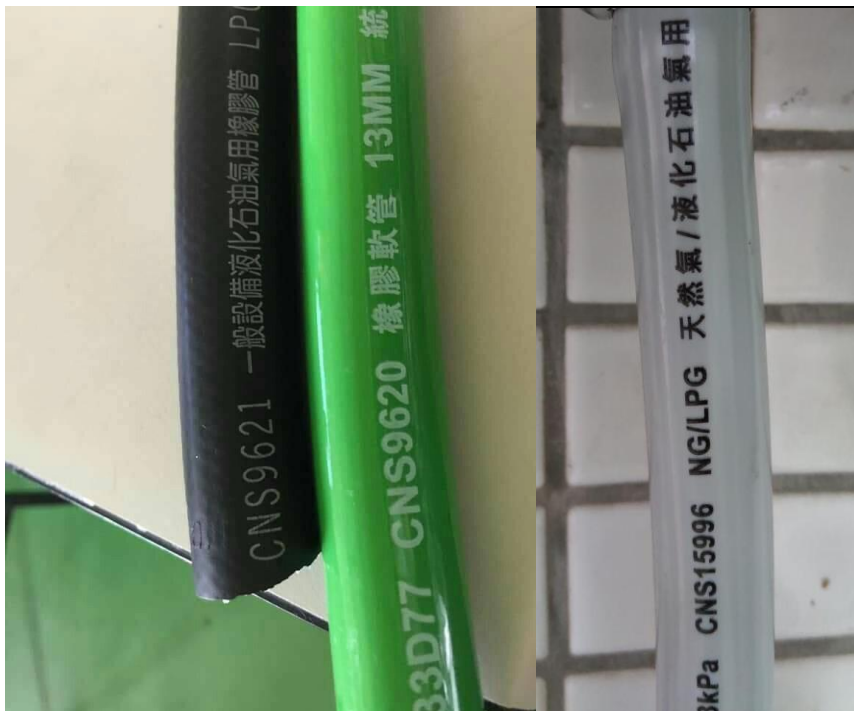

說明：燃氣軟管符合國家標準(CNS9620、CNS9621、CNS15996 等)。